

(DS-PT14)DS-K1T341BMI-T 顔認証端末



DS-K1T341BMI-T顔認識端末は、温度スクリーニング機能と統合された一種のアクセス制御デバイスです。皮膚表面の温度をすばやく取得し、異常な温度イベントをセンターにアップロードします。これは、企業、駅、住居、工場、学校、キャンパスなど、複数のシナリオに広く適用できます。

- 温度測定範囲: 30° C~45° C (86° F~113° F)、精度: ±0.5° C
- 認証距離: 0.3~1 m
- マスク検知
- 温度測定結果をディスプレイに表示します
- 4.3インチLCDタッチスクリーン、2メガピクセル広角レンズ
- Mifareカード読み取りモジュール内蔵
- 顔認識時間<0.2秒/ユーザー
- 顔認識の認証率≥99%
- 顔の容量3,000、カードの容量5,000、イベントの容量100,000



・仕様


システム	
オペレーションシステム	Linux
温度測定	
温度範囲	30 ° C ~ 45 ° C (86 ° F ~ 113 ° F)
センサー	酸化バナジウム非冷却センサー
解像度	120 × 160
フレームレート	25 fps
測定精度	± 0.5 ° C
距離の測定	0.3 ~ 1m
ディスプレイ	
サイズ	4.3インチ
解像度	272 × 480
操作方法	タッチスクリーン
カメラ	
ピクセル	2 MP
レンズ	デュアルレンズ
ネットワーク	
有線ネットワーク	対応, 10/100 Mbps自己適応型
Wi-Fi	非対応
インターフェース	
ネットワーク	1
RS-485	1
Wiegand	1
Lock出力	1
Exitボタン	1
Door contact入力	1
IO入力	-
IO出力	-
タンパー	1
容量	
顔写真	3000
カード	5,000
イベント	100,000
認証	
カードタイプ	Mifareカード
カード読み取り距離	0 ~ 5 cm
カードの読み取り時間	< 1 s
顔認識期間	< 0.2 s一人当たり
機能	
なりすまし防止	対応

音声	対応
全般	
電源	12 VDC/2 A
動作環境(温度)	0 ° C ~ 50 ° C (32 ° F ~ 122 ° F)
動作環境(湿度)	10 ~ 90% (結露しないところ)
消費電力	≤15 W
寸法	85 mm × 227 mm × 30 mm
言語	英語、日本語

・型番

DS-K1T341BMT


・寸法

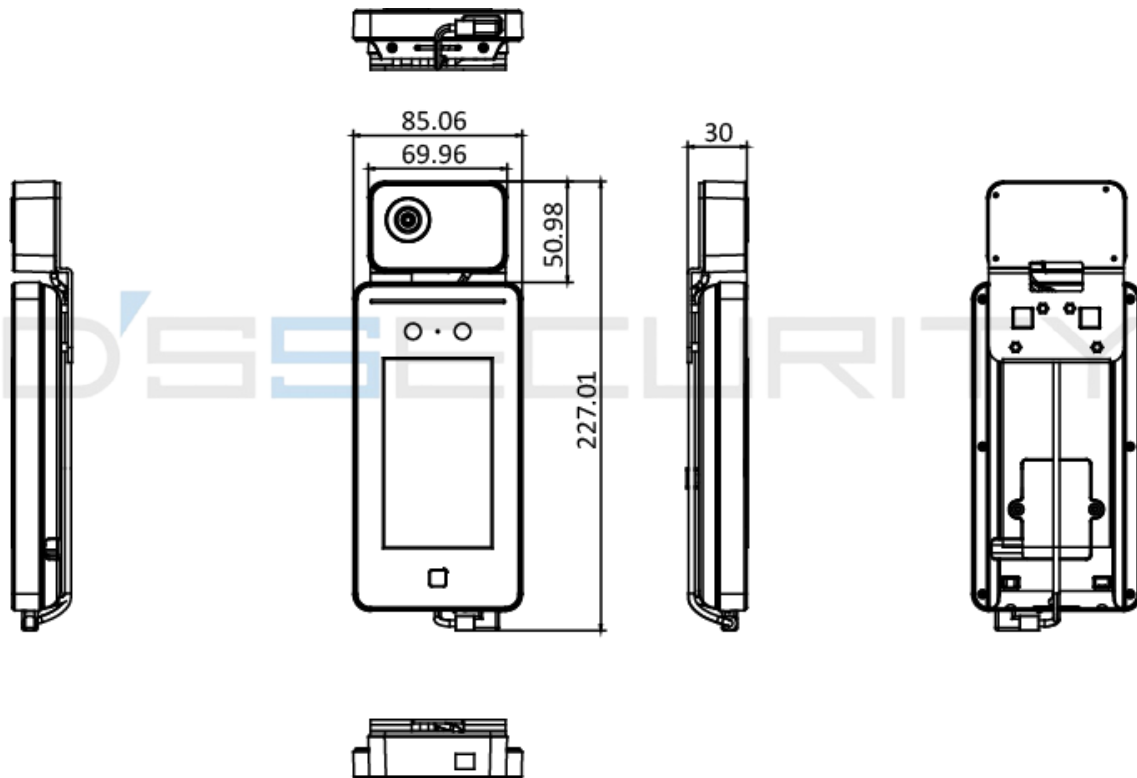

iVMS4200一部機能紹介

iVMS4200ダウンロードリンク (<https://hik.dss.co.jp/support/download>)

双方向音声

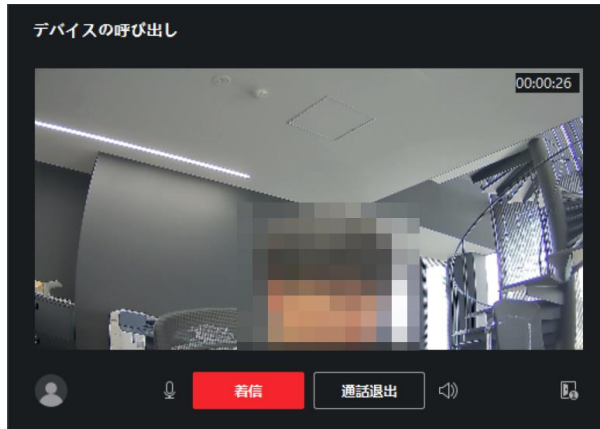

イベントログ確認

カードNo	ユーザー名	組織	時刻	ドア	温度	異常...	認証タイプ	...	説明	マスク着用
-	鳥田達宏(本社)	New Organi...	2021-06-11 11:09:18	-	36.8°C	いいえ	カード/顔	...	マスク非着用	いいえ
3763930248	鳥田達宏(本社)	New Organi...	2021-06-11 11:09:18	(本社)DS-K1T...	36.8°C	いいえ	カード/顔	...	顔認証成功	いいえ
3763930248	鳥田達宏(本社)	New Organi...	2021-06-11 11:09:16	(本社)DS-K1T...	36.8°C	いいえ	カード/顔	...	顔認証成功	いいえ
-	鳥田達宏(本社)	New Organi...	2021-06-11 11:09:16	-	36.8°C	いいえ	カード/顔	...	マスク非着用	いいえ
-	-	-	2021-06-11 11:09:16	(本社)DS-K1T...	-	-	-	...	アンロック	不明
-	-	-	2021-06-11 11:09:15	(本社)DS-K1T...	-	-	-	...	ロック	不明
-	鳥田達宏(本社)	New Organi...	2021-06-11 11:09:10	-	36.7°C	いいえ	カード/顔	...	マスク非着用	いいえ
3763930248	鳥田達宏(本社)	New Organi...	2021-06-11 11:09:10	(本社)DS-K1T...	36.7°C	いいえ	カード/顔	...	顔認証成功	いいえ
3763930248	鳥田達宏(本社)	New Organi...	2021-06-11 11:09:07	(本社)DS-K1T...	36.4°C	いいえ	カード/顔	...	顔認証成功	いいえ
-	鳥田達宏(本社)	New Organi...	2021-06-11 11:09:07	-	36.4°C	いいえ	カード/顔	...	マスク非着用	いいえ
-	-	-	2021-06-11 11:09:04	-	-	-	-	...	リモートリ...	不明
-	鳥田達宏(本社)	New Organi...	2021-06-11 11:09:03	-	36.2°C	いいえ	カード/顔	...	マスク非着用	いいえ
3763930248	鳥田達宏(本社)	New Organi...	2021-06-11 11:09:03	(本社)DS-K1T...	36.2°C	いいえ	カード/顔	...	顔認証成功	いいえ

ユーザー管理(ユーザー作成・削除・編集、アクセスコントロールとのユーザー同期等)

索引	名前	ユーザーID	カードNo	有効/無効	指数	カード枚数	顔画像枚
1	平田光一	00000017		有効期限が切れています。	0	0	0
2	山崎友也	00000016		有効期限が切れています。	0	0	0
3	前田彬	00000015		有効期限が切れています。	0	0	0
4	藤澤祐斗	00000014		有効期限が切れています。	0	0	0
5	石川隼	00000013		有効期限が切れています。	0	0	0
6	工藤隼之	00000012		有効期限が切れています。	0	0	0
7	福田謙亮	00000011		有効期限が切れています。	0	0	0
8	池田祐明	00000010		有効期限が切れています。	0	0	0
9	藤井聖也	00000009		有効期限が切れています。	0	0	0
10	原菜穂	00000008		有効期限が切れています。	0	0	0
11	片岡達也	00000007		有効期限が切れています。	0	0	0
12	山田孝雄	00000006		有効期限が切れています。	0	0	0
13	藤谷栄治	00000005		有効期限が切れています。	0	0	0
14	山田航	00000004		有効期限が切れています。	0	0	0
15	中澤洋介	00000003		有効期限が切れています。	0	0	0
16	布谷光	00000002		有効期限が切れています。	0	0	0
17	島田達也...	00000001	3763930248	有効期限が切れています。	0	1	1

デバイス設定

Device Name: Access Controller

Device Type: DS-K1TA70M1-T

Serial No. [REDACTED]

Firmware Version: V2.2.36 build 210410

Web Version: V4.35.1 build 201116

Case Number: 1

Lock Number: 1

Local RS-485 Number: 1

Save

HIKVISION 日本正規代理店

DSS ディーズセキュリティ株式会社

本社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-292-4000
東京オフィス	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル7F	TEL:03-6661-6116
大阪オフィス	〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6番24号 MF桜橋2ビル9F	TEL:06-6484-9919
名古屋オフィス	〒453-6110 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート10F	TEL:052-212-9004
札幌オフィス	〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西5-31-1 RM.BLD7F	TEL:011-251-4000
仙台オフィス	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー17F	TEL:022-266-4001
新潟オフィス	〒940-2473 新潟県長岡市芹川町2662番地1	TEL:0258-29-0858
広島オフィス	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町7-14 橋本町BLD6F	TEL:082-228-4010
福岡オフィス	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	TEL:092-433-9001